

<a href="#">Startseite</a>	<a href="#">zurück zum Schlauchstamblatt</a>
<a href="#">vorheriger Reiter</a>	<a href="#">nächster Reiter</a>
<b>Datenblatt</b>	<b>Angelegte Wartungen</b>

# Erledigte Schlauchwartungen

Hier werden Ihnen die **erledigten Wartungen zum Schlauch** angezeigt.

Siehe auch Menüpunkt: [Berichte - erledigte Wartungen](#), dort werden Ihnen **alle** erledigten Wartungen von Geräten und Schläuchen angezeigt.

Sie erreichen die Seite über den Reiter **Erledigte Wartungen** des [Schlauchstamblatts](#).

Details [Gerätedaten](#)

Datenblatt	<b>Erledigte Wartungen</b>	Angelegte Wartungen								
Hier haben Sie einen Überblick über die erledigten Wartungen zu diesem Gerät										
ID	Gerätename	Gerätenummer	Wartungsart	Zeitaufwand	Wartungskosten	Intervall (Monate)	Einsatzbereit	letzte Wartung	nächste Wartung	Funktionen
4931	B-Schlauch B	MUS-S-B11	Druckschläuche nach DIN	-	-	6		02-07-2016	02-01-2017	
6355	B-Schlauch B	MUS-S-B11	Druckschläuche nach DIN	-	-	6		13-12-2016	13-06-2017	
Page 1 of 1, showing 2 :records out of 2 total, starting on record 1, ending on 2										
<a href="#">&lt; previous</a> <a href="#">next &gt;</a>										

Eine erledigte Wartung kann im System „digital signiert“ werden. Eine **digital signierte Wartung** ist im System **gegen Änderung geschützt** und wird Ihnen in der Übersicht „**grün**“ gekennzeichnet.


Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

	<b>Funktion</b>
	<a href="#">Schlauchwartung digital unterschreiben</a>
	<a href="#">erledigte Schlauchwartung ändern</a>
	<a href="#">Schlauchwartung drucken</a>
	<a href="#">Schlauchwartungscheckliste anzeigen</a>
	<a href="#">Schlauchwartungsdokumentation anzeigen/hinzufügen</a>

## Schlauchwartung digital unterschreiben


Sie habe im FireManager die Möglichkeit, Ihre Wartungen digital zu unterzeichnen. Hiermit können Sie Ihre Verwaltung weitestgehend papierlos gestalten.

Mit einem Klick auf diesen **Unterschrifts-Button**  öffnet sich ein Hinweisenfenster. Sie werden darüber informiert, dass Sie nach der Unterzeichnung keine Änderungen an der Wartung mehr vornehmen können.

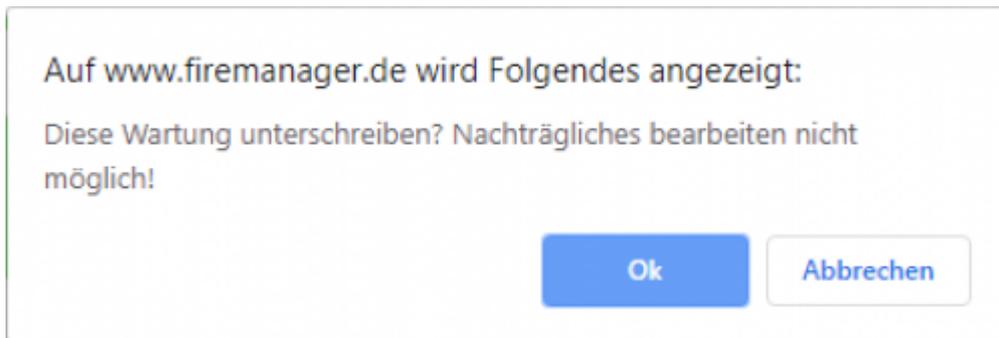

Nach Bestätigung der Meldung mit **OK** wird die Wartung signiert. Im Unterzeichnungsprozess wird ein **Wartungsdokument** (PDF-Datei) zur erledigten Wartung hinzugefügt.

Digital signierte Wartungen erkennen Sie in der Listendarstellung durch den **grünen Zeilenhintergrund**.

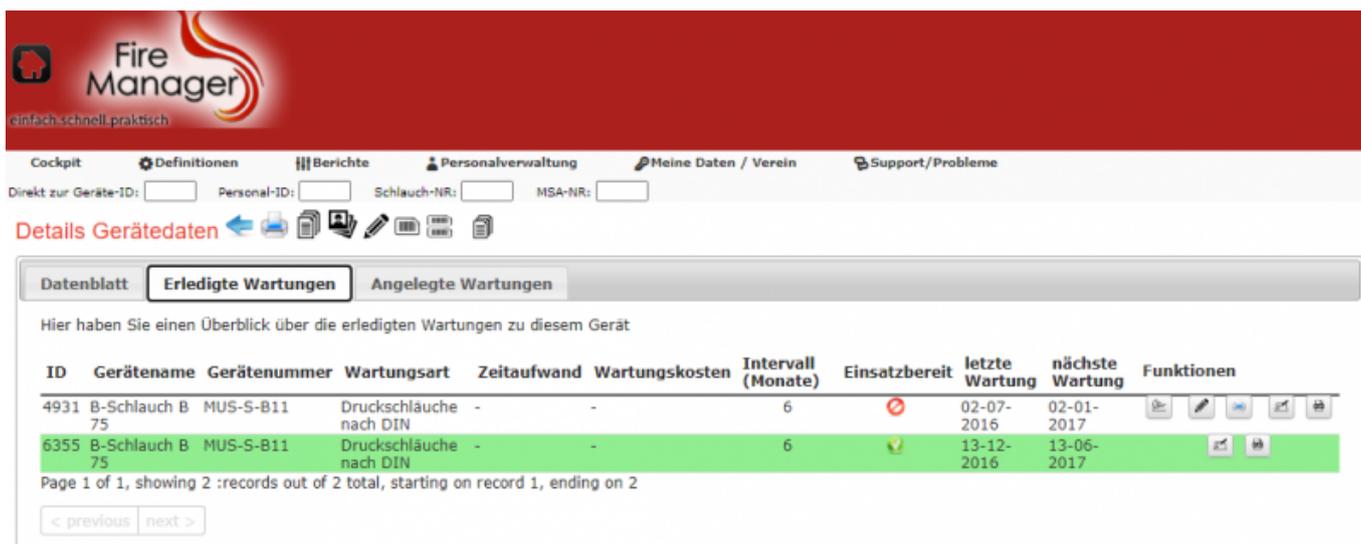

Sie können sich das unterschriebene Wartungsdokument mit der Funktion [Schlauchwartungsdokument anzeigen](#) lassen.

## Schlauchwartungscheckliste anzeigen

Nach Auswahl des **Checklisten-Buttons**  wird Ihnen die ausgefüllte Checkliste zur Wartung angezeigt.

## Wartungscheckliste

**Beschreibung:** Druckschläuche nach DIN

**Ausführliche Beschreibung:**  
(DIN 14 811-1:1990-01 (zurückgezogen), DIN 14811:2008-01, DIN 14811/A1:2012-03)

Wartungsanweisung	20.08.2017 Demo Demo
<b>Druckprüfung</b>	<b>Druckprüfung</b>
B - Druckschlauch auf 12 bar	OK
C 42 oder 52 Druckschlauch auf 12 bar	
D - Druckschlauch auf 8 bar	
S - Druckschlauch auf 16 bar	
Langsam und gleichmäßig erhöht	OK
<b>Sichtprüfung</b>	<b>Sichtprüfung</b>
Vorhandene Spritzstellen ausgebessert (Zahl einsetzen)	OK
Einband der Kupplung sitzt fest	OK
Das überstehende Drahtende des Knaggenteils sitzt versenkt	OK

Sie können die Checkliste durch Auswahl des **Druck-Buttons**  ausdrucken.  
Die angezeigte Liste wird in eine PDF-Datei umgewandelt und heruntergeladen.

Zum Verlassen der Ansicht verwenden Sie den **Zurück-Button** 

## Schlauchwartung drucken

Nach Auswahl des **Druck-Buttons**  wird die gewählte Wartung in eine PDF-Datei umgewandelt und heruntergeladen.  
Diese Datei steht dann zum Ausdruck zur Verfügung.



Demo FFW

<b>Gerätename:</b> B-Schlauch B 75			
Geräte-Nr:	MUS-S-B11	Seriennummer:	
Verlastet:		Betriebstunden:	0
Letzte Wartung:	02.07.2016	Nächste Wartung:	02.01.2017
Zeitansatz:	00:00	Wartungskosten:	0.00 €
Druckschläuche nach DIN	(DIN 14 811-1:1990-01 (zurückgezogen), DIN 14811:2008-01, DIN 14811/A1:2012-03)		
Wartungs-bemerkung:			
Infos:			
<b>Wartungsscheckliste:</b>			
Beschreibung:		Gemessen/OK	
<b>Druckprüfung</b>		---	---
B - Druckschlauch auf 12 bar C 42 oder 52 Druckschlauch auf 12 bar D - Druckschlauch auf 8 bar S - Druckschlauch auf 16 bar		OK	
Langsam und gleichmäßig erhöht		OK	
<b>Sichtprüfung</b>		---	---
Vorhandene Spritzstellen ausgebessert (Zahl einsetzen)		OK	
Einband der Kupplung sitzt fest		OK	
Das überstehende Drahtende des Knaggenteils sitzt versenkt		OK	
Erledigt am:	02.07.2016	Prüfer:	Bäumler, Stefan
		Kommandant:	

Weitere Informationen finden Sie hier: [Drucken mit FireManager](#)

## erledigte Schlauchwartung ändern

Nach Auswahl des **Ändern-Buttons** wird Ihnen die Änderungsmaske zur gewählten Wartung angezeigt.

- Sie können das Datum der letzten Wartung ändern.
- Sie können das Datum der nächsten Wartung ändern.
- Sie können den Gerätestatus (einsatzbereit/nicht einsatzbereit) ändern.
- Sie können die Bemerkungen zur Wartung anpassen.
- Sie können die Wartungskosten ändern.
- Sie können die Wartungsdauer ändern.



## Wartungsdokument anzeigen

Durch Auswahl des **PDF-Buttons**  in der entsprechenden Zeile der Dokumentenliste können Sie sich das zugehörige Wartungsdokument anzeigen lassen.

Demo FFW



<b>Gerätename:</b> B-Schlauch B 75			 <small>6-4853</small>
Geräte-Nr:	MUS-S-B11	Seriennummer:	
Verlastet:		Betriebstunden:	0
Letzte Wartung:	02.07.2016	Nächste Wartung:	02.01.2017
Zeitansatz:	00:00	Wartungskosten:	0.00 €
Druckschläuche nach DIN	(DIN 14 811-1:1990-01 (zurückgezogen), DIN 14811:2008-01, DIN 14811/A1:2012-03)		
Wartungs- bemerkung:			
Infos:			
<b>Wartungsscheckliste:</b>			
Beschreibung:		Gemessen/OK	
<b>Druckprüfung</b>		---	---
B - Druckschlauch auf 12 bar C 42 oder 52 Druckschlauch auf 12 bar D - Druckschlauch auf 8 bar S - Druckschlauch auf 16 bar		OK	
Langsam und gleichmäßig erhöht		OK	
<b>Sichtprüfung</b>		---	---
Vorhandene Spritzstellen ausgebessert (Zahl einsetzen)		OK	
Einband der Kupplung sitzt fest		OK	
Das überstehende Drahtende des Knaggenteils sitzt versenkt		OK	
Erledigt am:	02.07.2016	Prüfer:	Bäumler, Stefan
		Kommandant:	

## Wartungsdokument hinzufügen

Durch Auswahl des **Anlege-Buttons**  können Sie ein Wartungsdokument hinzufügen. Wählen Sie im **Upload-Dialog** eine Datei auf Ihrem Rechner zum Upload aus und fügen Sie eine

**Beschreibung** hinzu.

## neuen **Wartungsbericht** hinterlegen

**Datei auswählen** Keine ausgewählt

*max. Dateigröße ist auf 64MB beschränkt.*

*Beschreibung*

*Bitte hier kurz den Inhalt des Dokumentes beschreiben.*

**Upload**

Durch **Upload** wird das Dokument der Wartung hinzugefügt.

Wenn sie die Bearbeitung ohne speichern **abbrechen** möchten, verwenden Sie den **Zurück-Button**



From:  
<https://wiki.firemanager.de/> - **Dokumentation FireManager.de**

Permanent link:  
[https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=erledigte\\_schlauchwartungen](https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=erledigte_schlauchwartungen)

Last update: **2021/05/28 19:33**

